

สรุป การดำเนินรวบรวมปัญหาจากการระบบการปฏิบัติงานและ ทบทวนมาตรฐาน ครั้งที่ 2/2566 (กรกฎาคม -กันยายน 2566)

ครั้งที่ 2/2566	
ไอชน	คะแนนรวม
1	88%
2	90%
3	89%
4	89%
5	90%
6	88%
7	89%
8	90%
9	88%
10	87%
11	88%
เฉลี่ย	89%

ระดับคะแนน	
1	น้อยที่สุด
2	น้อย
3	ปานกลาง
4	มาก
5	มากที่สุด


หมายเหตุ	ประเภท
ไอชน 1	รบนอกคลัง
ไอชน 2	สำนักงาน + OPT
ไอชน 3	OPT
ไอชน 4	สำนักงาน + OPT
ไอชน 5	OPT
ไอชน 6	OPT
ไอชน 7	OPT
ไอชน 8	โรงอาหาร พื้นที่ส่วนรวม
ไอชน 9	สำนักงาน
ไอชน 10	OPT
ไอชน 11	OPT

ไม่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไอชน											คะแนนรวม	คะแนน เดิม	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	รูปแบบการจัดการท่าและความเข้าใจ (เข้าใช้งาน ไม่สับสน)	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	48	55	87%
2	มีการแจ้งขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานกลาง และมาตรฐานพื้นที่	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3	การนำไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง (ปฏิบัติตามได้ ไม่ยุ่งยาก)	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	48	55	87%
3.1	มาตรฐาน ห้องผู้บริหาร				5					5			10	10	100%
3.2	มาตรฐาน โต๊ะสำนักงาน		5		5			5		5		5	25	25	100%
3.3	มาตรฐาน อุปกรณ์ ส่วนกลาง		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	100%
3.4	มาตรฐาน ตู้เอกสารและลิ้นแถม		5		4	4	4	5		5	5	4	36	40	90%
3.5	มาตรฐาน มอสรตประชาสัมพันธ์	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	46	55	84%
3.6	มาตรฐาน ห้องประชุม		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	100%
3.7	มาตรฐาน การใช้โรงอาหาร	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	46	55	84%
3.8	มาตรฐาน ห้องพักผ่อน	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45	55	82%
3.9	มาตรฐาน การใช้ห้องครัวสำนักงาน		4		4					4			12	15	80%
3.10	มาตรฐาน การใช้ห้อง Locker	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.11	มาตรฐาน ห้องน้ำ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.12	มาตรฐาน ห้องพยาบาล	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.13	มาตรฐาน ทางเดินขึ้น ลงบันได	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.14	มาตรฐาน การใช้ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำแข็ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.15	มาตรฐาน การติดตั้ง และเปิดปิด ทีวี	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.16	มาตรฐาน บ้านขยะ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.17	มาตรฐาน การใช้ถังขยะ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.18	มาตรฐาน สวิตซ์ไฟ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.19	มาตรฐาน การใช้พัดลม	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	38	55	69%
3.20	มาตรฐาน การใช้เครื่องปรีน		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	50	80%
3.21	มาตรฐาน การใช้เครื่องปรับอากาศ		5		5					5		5	20	20	100%
3.22	มาตรฐาน ตู้ชาร์ต Handheld			4	4	4	4	4	4		4	4	32	40	80%
3.23	มาตรฐานการนำรถมาไว้ในคลังสินค้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.24	มาตรฐาน จัดจอ卓กร PT, RT หลังเลิกงาน			4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	45	71%
3.25	มาตรฐาน การใช้ลิลี่ ทา ต่างๆ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.26	มาตรฐาน จัดจัดเก็บพีลล์มย็ด		5	5							5		15	15	100%
3.27	มาตรฐาน ป้ายพกโทรศัพท์	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.28	มาตรฐาน อุปกรณ์และป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.29	มาตรฐาน การใช้การติดตั้ง ค่าวีดแรงดัน ท่อน้ำ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.30	มาตรฐาน ทางเดินภายในคลัง	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
3.31	มาตรฐาน การใช้ตู้ Vending	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.32	มาตรฐาน พื้นที่วางพัสดุของพนักงาน	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	55	100%
3.33	มาตรฐาน ป้ายขยะแสดงสถานะ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
4	มาตรฐานพื้นที่ ของไอชน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	55	80%
รวมคะแนน การประเมิน ครั้งที่ 2/2566		115	149	138	155	139	136	143	135	145	143	149	1547	1745	89%
คะแนนเดิม		130	165	155	175	155	155	160	150	165	165	170			89%
		88%	90%	89%	89%	90%	88%	89%	90%	88%	88%	88%			89%

ลงชื่อ นกเล็ก สิปลาด
(คุณนกเล็ก สิปลาด)
ฝ่ายทึมมาตรฐาน

ผลประเมินความพึงพอใจ มาตรฐานกลาง ประจำปี 2566

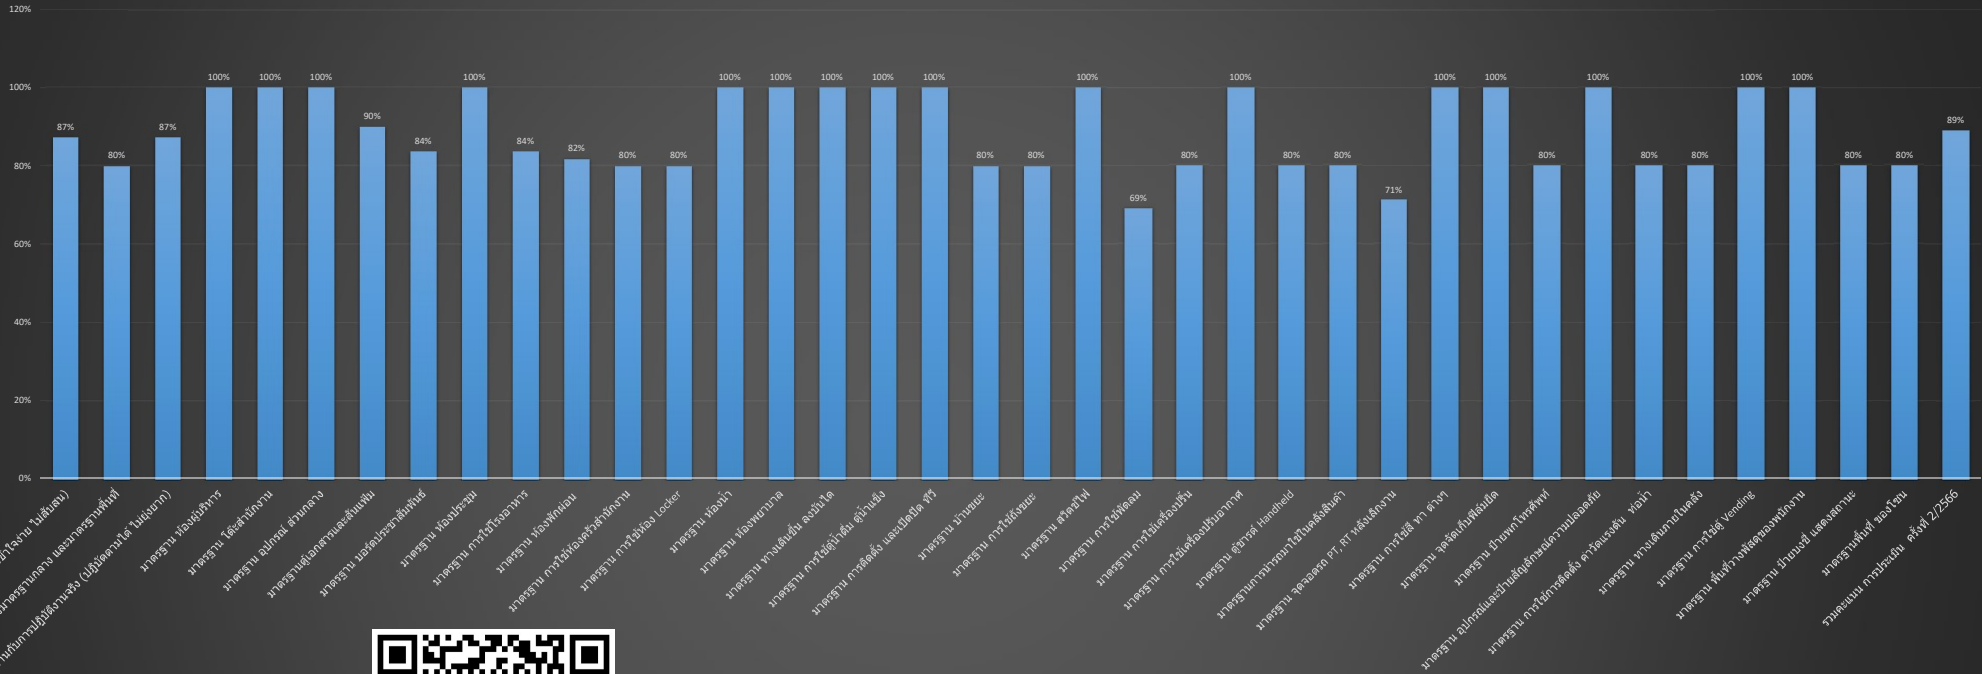

QR,Link ประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1epxbmfCTrVJAF81_AmELhW51upyF3d1FTV5DyXW2cXw/edit?resourcekey#gid=273017893